



Átdolgozott meghatározás – „KEREKESSZÉK”: az m.25.9 cikk és az átlátszó oldalvédők szükségességéről szóló rendelkezés.

2020 decemberében a végrehajtó bizottság elfogadta a kerítő kerekesszék módosított meghatározását. Ez a szabálynak, az m.25.9 cikk szerint a következő:

**A VÍRÓ KEREKESSZÉK (lásd 13.1. ábra)**

1. A kerekesszék a vívófelszerelés része, és minden versenyen használat előtt ellenőrzésnek kell alávetni.
2. A kerekesszék támláját, a párnát, a keretet, a kartámaszt és mindkét nagy kereket a vezérlő egy megfelelő számozott jelölővel látja el. A kerekerekre szerelt címkéket nem szabad a küllővédőkre felszerelni. Az aktuális verseny/torna ellenőrző jelzőjén kívül semmilyen címke nem jelenhet meg.
3. A 13.2. ábrán látható mérőeszközöket kell használni a kerekesszék méreteinek ellenőrzéséhez.
4. Bármely sportolónak, akinek módosítania kell a kerekesszéket, hogy megfeleljen saját speciális igényeinek, meg kell szereznie a SEMI Bizottság és az Klasszifikátorok jóváhagyását, ha a módosítás a kerekesszékre vonatkozó ezen szabály paraméterein kívül esik.

**A KERKESZÉK HÁTTÁMLÁJA**

5. A kerekesszék háttámlájának legalább 15 cm-nek kell lennie a szék ülésétől vagy a párnától, amikor a vívó rajta ül és 90°-os szögben kell lennie a vízszinteshez képest. (+2°). Azoknak a kerekesszékes vívóknak, akiknek fizikai igényük van a háttámla és anyaga 90°-tól vízszintes irányba (+2°) –al nagyobb módosításra, ahhoz a kerekesszék-hitelesítő és a klasszifikációs szakember döntése szükséges.
6. Bár a háttámla anyaga párnázott, merevnek kell lennie (például fából, akrilból vagy fémből), és nem lehet összenyomható a fenti 5. cikkben előírt minimális 15 cm-es magasság alá.
7. Egy 10 cm hosszú és 2,5 cm széles függőleges vonalat kell jelölni a kerekesszék háttámlája közepén a külső oldalon úgy, hogy a vonal teteje egybeessen az üléstámla felső szélével. Ezt a vonalat az üléstámlától eltérő színnel kell megjelölni, felvarrni vagy más megbízható módon alkalmazni. (vö. m.25.4.d, m.28.7 és m.34.6; t.17.4. és t.17.6).

**AZ ÜLŐFELÜLET ÉS ÜLÉSEK**

8. Az ülőfelület maximális magassága legfeljebb 53 cm lehet a padlótól mérve. Csak A Kategóriás vívók részére: az ülőfelületnek a párhuzamosnak kell lennie a padlóval. A kerekesszékes ülőfelület magasságát mind a négy sarokban mérik, ahol a négy mért érték között legfeljebb 10 mm eltérés megengedett.
9. A kerekesszék ülőfelületének anyaga (de a párnáé nem) lehet merev vagy rugalmas.

10. Az ülés szélessége nem haladhatja meg a 3 cm-t a vívók csípőjétől mérve, ha a vívó a kerekesszék közepén ül. Az ülés szélessége így legfeljebb 6 cm-rel haladhatja meg az ülő vívó csípőjének szélességét.

11. A párna nem kötelező. Ha párnát használnak, annak ugyanolyan méretűnek kell lennie, mint a kerekesszék ülőfelülete. A párna maximális vastagsága 10 cm, egyenletes vastagságúnak kell lennie, nem lehet ék alakú és úgy kell kialakítani, hogy a kerekesszék hitelesítő be tudja hajlítani egyik saroktól a másikig.. Az orvosi párna használatát a klasszifikátoroknak kell engedélyezniük.

## **AZ OLDALTÁMLA**

12. Tilos oldaltámlát használni a kerekesszék vívókari oldalán a verseny ideje alatt.

13.

a. A kerekesszék nem vívókar felőli oldalvédőnek legalább 10 cm magasságban kell lennie a kerekesszék ülésétől vagy a párnától mérve, amikor a vívó rajta ül és legalább 20 cm hosszúnak kell lennie a kerekesszék háttámlájától kezdődően. Az oldaltámlának biztonságosan kell rögzíteni és olyan merev anyagból kell készülnie, amely lehetővé teszi, hogy az oldaltámla 90 fokos szöveget tartson fenn a kerekesszék háttámlájával szemben. (Az oldaltámla rögzítéséhez ragasztószalag használata nem elfogadott).

b. Az oldaltámlának átlátszó, színtelen anyagból kell készülnie. Ha az oldaltámla erősítéssel van ellátva, akkor a rendelkezésre álló átlátszó területnek továbbra is minimum 18 cm x 9 cm nagyságúnak kell lennie.

## **A KAPASZKODÓ FOGANTYÚ**

14. A fegyvertelen kéznél kapaszkodó használata opcionális. Ha kapaszkodó fogantyú van felszerelve, akkor azt függőlegesen kell felszerelni az oldaltámla fölé a kerekesszék nem vívó karjának oldalán. A rögzítés távolabb tarthatja a fogantyút a vívótól, de ez a szerelvény semmilyen körülmények között nem nyúlhat a vívó felé.

## **ÖV/SZÍJ HASZNÁLATA (LEKÖTÖZÉS)**

15. A vívó kerekesszékhez történő rögzítése megengedett.

16. Ha övet/szíjat használnak a fegyvertelen kéz rögzítésére, az nem lehet rugalmas vagy laza, a kezet a markolathoz kell kötnie, kivéve, ha a klasszifikátor által jóváhagyott kivétel fennáll.

17. Ha övet/szíjat használnak a lábak kerekesszékhez való rögzítésére, az nem lehet rugalmas.

18. A használt öv/pánt nem fedheti le az érvényes találati felületet.

## **A KERKESSZÉKES VÁZ**

19. A kerekesszék vázát tartós szigetelőbevonattal vagy levehető burkolattal teljesen szigetelni kell. Ha burkolatot használnak, annak robusztus felépítésűnek és biztonságosan rögzítettnek kell lennie. Bármilyen felhasznált burkolat párnázható a felhasználó károsodásának vagy sérülésének elkerülése érdekében.

## **A LÁBTARTÓ**

20. A kerekesszékhez lábtartót kell felszerelni. A lábtámasz a hosszú szélein a kerekesszék teljes szélességében lefedi a vázat a két függőleges támasza között, mélysége nem haladja meg a 40 cm-t. Egy lábú felhasználók számára legfeljebb 5 cm magas függőleges támaszték szerelhető fel a lábtámasz keresztirányú szélességére, hogy megakadályozza a láb elcsúszását a lábtartó felületén. Ha egy vívó nem tud lábtámaszt használni, akkor ezt egy klasszifikátornak meg kell erősítenie és dokumentálnia kell.

## **A KEREKEK**

21. A kerekesszékre szerelt kerekek bármilyen méretűek lehetnek, de használatukkal az ülőfelület magassága nem haladhatja meg az 53 cm-t.

22. A gumiabroncsok lehetnek tömörök vagy felfújhatóak.

23. Minden mérést teljesen felfújt (felpumpált) gumiabroncs mellett kell elvégezni.

24. A kerekek dőlésszögének illeszkednie kell a hivatalos vívó kerekesszék-keretéhez, és legfeljebb 5 fokkal térhet el a függőleges helyzettől. (vö. m.61)

25. A küllővédőket a kerekesszék mindkét hátsó kerekére fel kell szerelni. (vö. m.25.3.g)


## **MEGJEGYZÉSEK:**

A fentiekből kitűnik, hogy a 13.a. és b. előírják, hogy „A kerekesszék nem vívókar felőli oldaltámlájának legalább 10 cm magasságban kell lennie a kerekesszék ülésétől vagy a párnától, amikor a vívó rajta ül, és legalább 20 cm hosszúnak kell lennie a szék háttámlájától. Az oldaltámlának biztonságosan kell rögzíteni és olyan merev anyagból kell készülnie, amely lehetővé teszi, hogy az oldaltámla 90 fokos szöveget tartson fenn a kerekesszék háttámlájával szemben. (Az oldaltámla rögzítéséhez ragasztószalag használata nem elfogadott).


b. Az oldaltámlának átlátszó, színtelen anyagból kell készülnie.

Nyilvánvalóan a 13.a. pontban foglalt rendelkezések nem változnak, de a 13.b. bevezeti annak szükségességét, hogy az oldaltámla átlátszó anyagból készüljön. Ez a változás azért jött létre, hogy segítse a bírókat feladataik ellátásában, amikor megpróbálják betartani a t.26 cikkelyt, vagyis azt a szabályt, amely megtiltja a kerekesszékéből történő felemelkedést az aktív vívás során. Ezért az oldaltámlának olyan anyagból kell készülnie, mint a „Lexan” vagy a „Plexiglas”. A szénszálas anyagok használata nem ajánlott, mivel ez vezetheti az elektromosságot, és problémákat okozhat a kard és a törvívásnál. A többi anyagtípussal kapcsolatban javasolt, hogy ha ezeket a „műanyagokat” használják, azokat keretbe helyezve erősítsék meg, hogy megakadályozzák a repedéseket és töréseket okozó hajlításokat. Ebből a célból a keret nem terhelheti túl nagymértékben az oldalsó panel területét, de lefedi a látható terület egy részét.

cikk 13.a. megköveteli, hogy az oldaltámla legalább 10 cm magas legyen az üléstől, és legalább 20 cm hosszú a kerekesszék háttámlájától kezdve. Ezért elfogadott, hogy egy keret behatolhat erre a területre, de ez csak akkor megengedett, ha az átlátszó terület legalább 18 cm x 9 cm marad. (lásd az alábbi javaslatot):

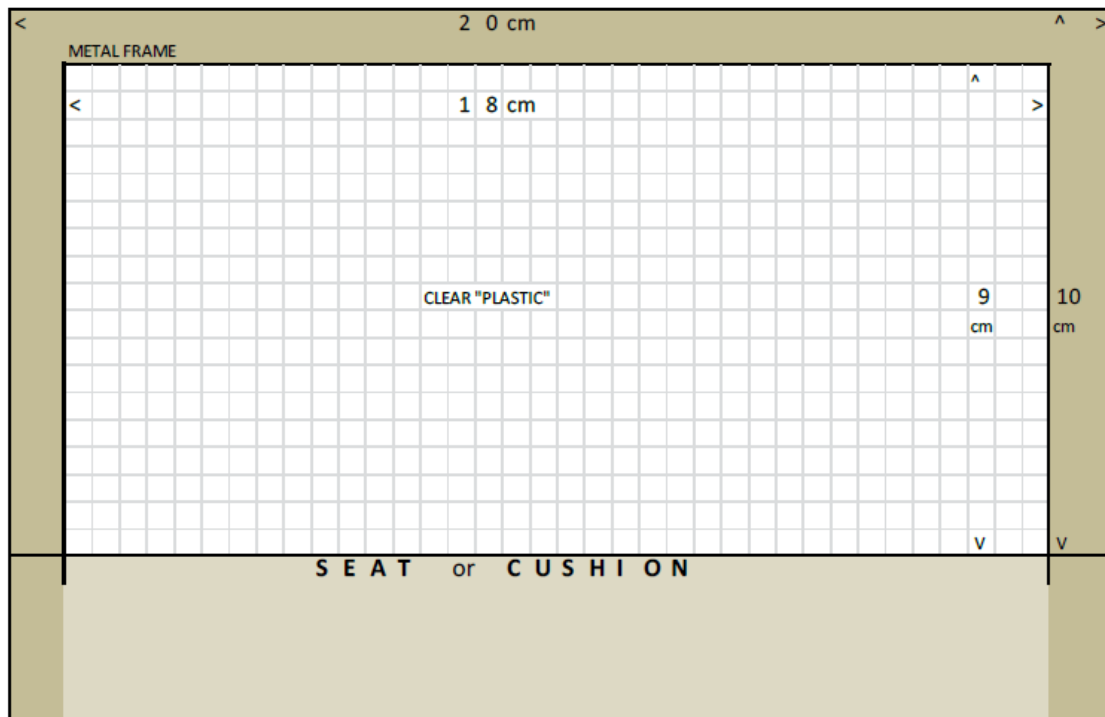

Példák a kerekesszék elemeire felerősített oldaltámlákra:

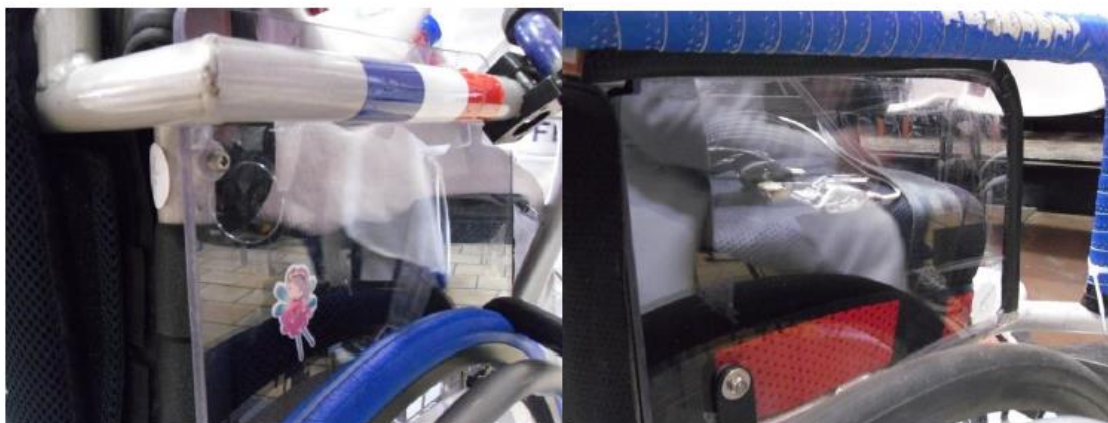

v 2022\_08\_16 (PH)

